


# COMMUNES DONT LES EAUX USEES SONT TRAITEES DANS UNE STATION D'EPURATION NON CONFORME OU SATUREE

Agglomérations d'assainissement de plus de 2 000 EH

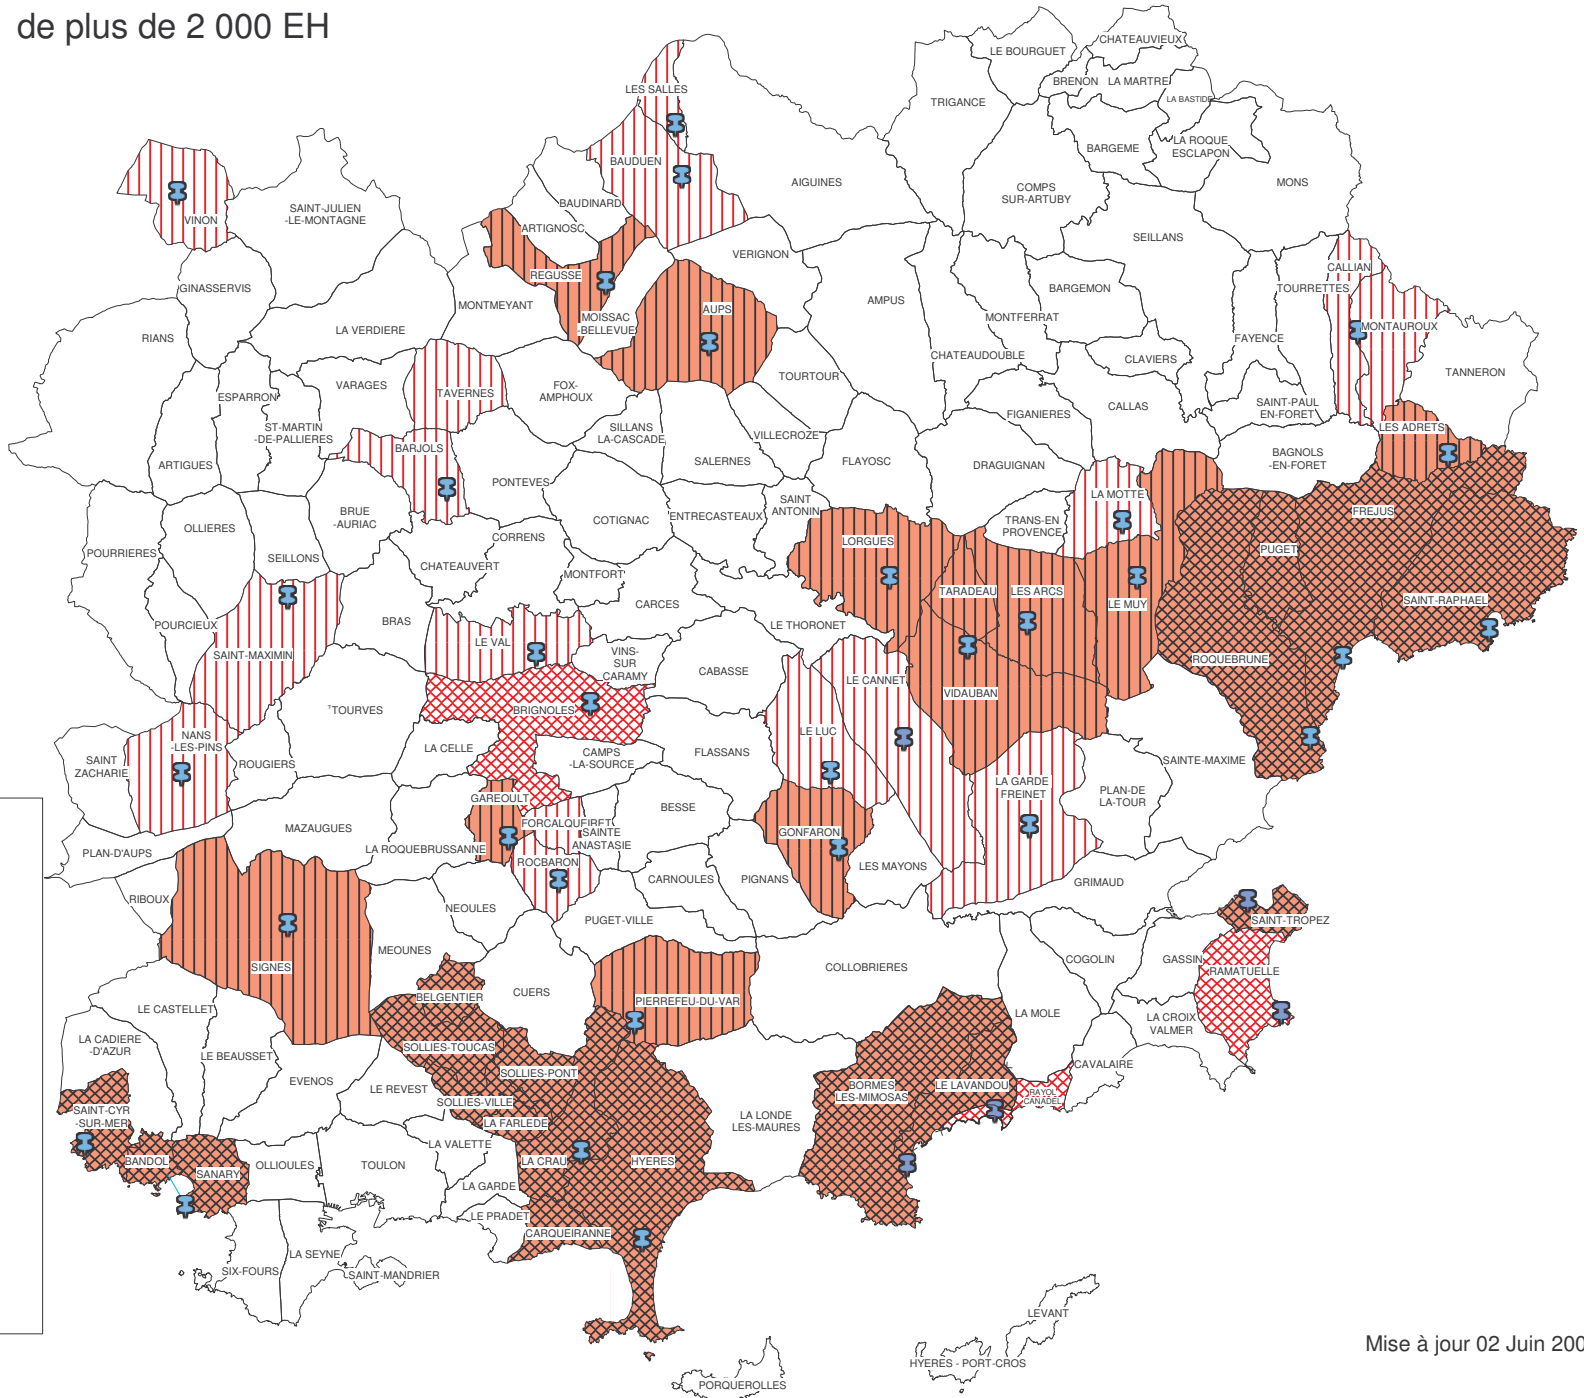

**STATIONS NON CONFORMES**

- > 15 000 EH
- 2 000 à 15 000 EH

---

**STATIONS CONFORMES EN PERFORMANCE MAIS SATUREES**

- > 15 000 EH
- 2 000 à 15 000 EH

Station d'épuration